

MONOPARETE OVALE  
ACCIAIO INOX 304 Sp. 6/10

304 STAINLESS STEEL OVAL SINGLE WALL  
6/10 thickness

SIMPLE PAROI OVALE  
EN ACIER INOXYDABLE 304  
épaisseur 6/10



La serie "CFOI" è realizzata in acciaio inox 304 BA (DIN 1.4301) sp.6/10 senza guarnizione. Il sistema di giunzione è di tipo maschio/femmina, mentre il sistema di saldatura è longitudinale continuo al TIG o PLASMA.

Il condotto fumario è idoneo per l'evacuazione dei fumi condensati o secchi per funzionamento in pressione negativa.

Idoneo anche per l'evacuazione dei prodotti di ventilazione. La temperatura max di esercizio per funzionamento in N1 è 600°C.

Ammessi combustibili solidi con funzionamento a secco.

The "CFOI" series is made of 304 BA stainless steel (DIN 1.4301) 6/10 thickness without gasket.

The joint system is of male / female type, while the welding system is longitudinal continuous to TIG or PLASMA.

The flue liner is suitable for the evacuation of condensed or dried smokes for operations under negative pressure. It is also suitable for the evacuation of ventilation products.

The maximum working temperature is 600°C for N1 operations.

Solid fuels are allowed for dry running.

La série "CFOI" est réalisée en acier inoxydable 304 BA (DIN 1.4301) épaisseur 6/10 sans joint.

Le système de jonction est de type mâle / femelle, tandis que le système de soudage est longitudinal en continu au TIG ou au PLASMA.

Le conduit de fumée est adapté à l'évacuation des condensats ou des fumées sèches pour le fonctionnement en pression négative.

Il est adapté même à l'évacuation des produits de ventilation.

La température maximale est de 600°C pour un fonctionnement en N1.

Les combustibles solides sont admis pour le fonctionnement à sec.



MULTICLIMA S.r.l.  
Via Antonio Meucci, 22/24 – Zona Ind.le "Maestri del Lavoro"  
62027 San Severino Marche (MC)  
Tel. 0733-645675 – Fax 0733-645780  
e-mail: [info@multiclimasrl.com](mailto:info@multiclimasrl.com) web: [www.multiclimasrl.com](http://www.multiclimasrl.com)

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Reg. UE n. 305/2011 all. III)**  
n. CFOI/0713\_MLCM rev.01 del 24\_03\_2014

1	Codice di identificazione del prodotto-tipo:	CFOI (monoparete)	
2	Numero di tipo, lotto, serie (Rif. art.11 par.4)	Condotto fumario CFOI (senza guarnizione)	UNI EN 1856-2: T600-N1-D-Vm-L20060-G
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:	Condotto fumario per convogliare i prodotti della combustione dagli apparecchi all'atmosfera esterna	
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante (Rif. art.11 par.5)	MULTICLIMA S.r.l. Via Antonio Meucci, 22/24 – Zona Ind.le "Maestri del Lavoro" 62027 – San Severino Marche – (MC)	
5	Nome e indirizzo del mandatario (Rif. art.12 par.2):	N.A.	
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (Rif. Allegato V):	Sistema 2 +	
7	Il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate:	UNI EN 1856-2	
	Organismo notificato :	Istituto Giordano S.p.A. Notifica n° 0407	
	Compiti di parte terza dell'organismo notificato:	Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del FPC. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del FPC.	
	Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (FPC):	n° 0407-CPR-049 (IG-124-2005) revisione 7	
8	Valutazione tecnica europea:	N.A.	
9	<b>PRESTAZIONE DICHIARATA:</b>		
	Resistenza alla compressione	Positivo	EN1856-1:2009 – EN1856-2:2009
	Resistenza al fuoco	G	EN1856-1:2009 – EN1856-2:2009
	Tenuta ai gas	N1	EN1856-1:2009 – EN1856-2:2009
	Resistenza al flusso	0,001 mm	EN1856-1:2009 – EN1856-2:2009
	Resistenza termica	N.P.D.	EN1856-1:2009 – EN1856-2:2009
	Resistenza allo shock termico	Positivo	EN1856-1:2009 – EN1856-2:2009
	Resistenza a flessione	N.P.D.	EN1856-1:2009 – EN1856-2:2009
	Durabilità agli agenti chimici	N.P.D.	EN1856-1:2009 – EN1856-2:2009
	Durabilità contro la corrosione	N.P.D.	EN1856-1:2009 – EN1856-2:2009
	Resistenza al gelo e disgelo	N.P.D.	EN1856-1:2009 – EN1856-2:2009
10	Sostanze pericolose:.	Assenti e/o nei limiti della legislazione vigente	
	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.		

FIRMATO a nome e per conto di:  
**GABRIELE BONCI** (DIREZIONE)

SAN SEVERINO MARCHE 24.03.2014

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. CFOI/0713\_MLCM rev.01 del 24\_03\_2014

Firma



MULTICLIMA S.r.l.  
Via Antonio Meucci, 22/24 – Zona Ind.le "Maestri del Lavoro"  
62027 San Severino Marche (MC)  
Tel. 0733-645675 – Fax 0733-645780  
e-mail: info@multiclimasrl.com web: www.multiclimasrl.com

**DECLARATION OF PERFORMANCE (Reg. UE n. 305/2011 annex III)**

No. CFOI0713\_MLCM


1	Unique identification code of the product type :	CFOI (single wall)
2	Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):	Flue linear CFOI (without gasket) UNI EN 1856-2: T600-N1-D-Vm-L20060-G
3	Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Flue linear pipe to convey the combustion products into the atmosphere.
4	Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):	MULTICLIMA S.r.l. Via Antonio Meucci, 22/24 – Zona Ind.le "Maestri del Lavoro" 62027 – San Severino Marche – (MC)
5	Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	N.A.
6	System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	System 2 +
7	In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:	UNI EN 1856-2
	Notified Institution :	Istituto Giordano S.p.A. Notify No. 0407
	Description of the third party tasks as set out in Annex V	Inspection of manufacturing process and of FPC guide. Checking of constancy of performance, checking of conformity of the factory production control.
	Certificate of conformity of the factory production control (FPC):	No 0407-CPR-049 (IG-124-2005)7
8	European technical assessment	N.A.
	<b>DECLARED PERFORMANCE :</b>	
	Compression resistance	Positive EN1856-2:2009
	Fire resistance	G EN1856-2:2009
	Gas tightness	N1 EN1856-2:2009
	Flow resistance	0,001 mm EN1856-2:2009
9	Thermal resistance	N.P.D. EN1856-2:2009
	Thermal shock resistance	Positive EN1856-2:2009
	Flexural resistance	N.P.D. EN1856-2:2009
	Duration against chemical agents	N.P.D. EN1856-2:2009
	Duration against corrosion	N.P.D. EN1856-2:2009
	Duration against ice and melting of ice	N.P.D. EN1856-2:2009
	Dangerous substances:	Missing and/or according to the current regulations.
10	The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.	

Signed for and on behalf of the manufacturer by  
**GABRIELE BONCI** (DIRECTION)  
SAN SEVERINO MARCHE 01.07.2013  
DECLARATION OF PERFORMANCE No. CFOI0713\_MLCM

Signature

**SCHEMA DI INSTALLAZIONE**

Installation plan / Plan d'installation

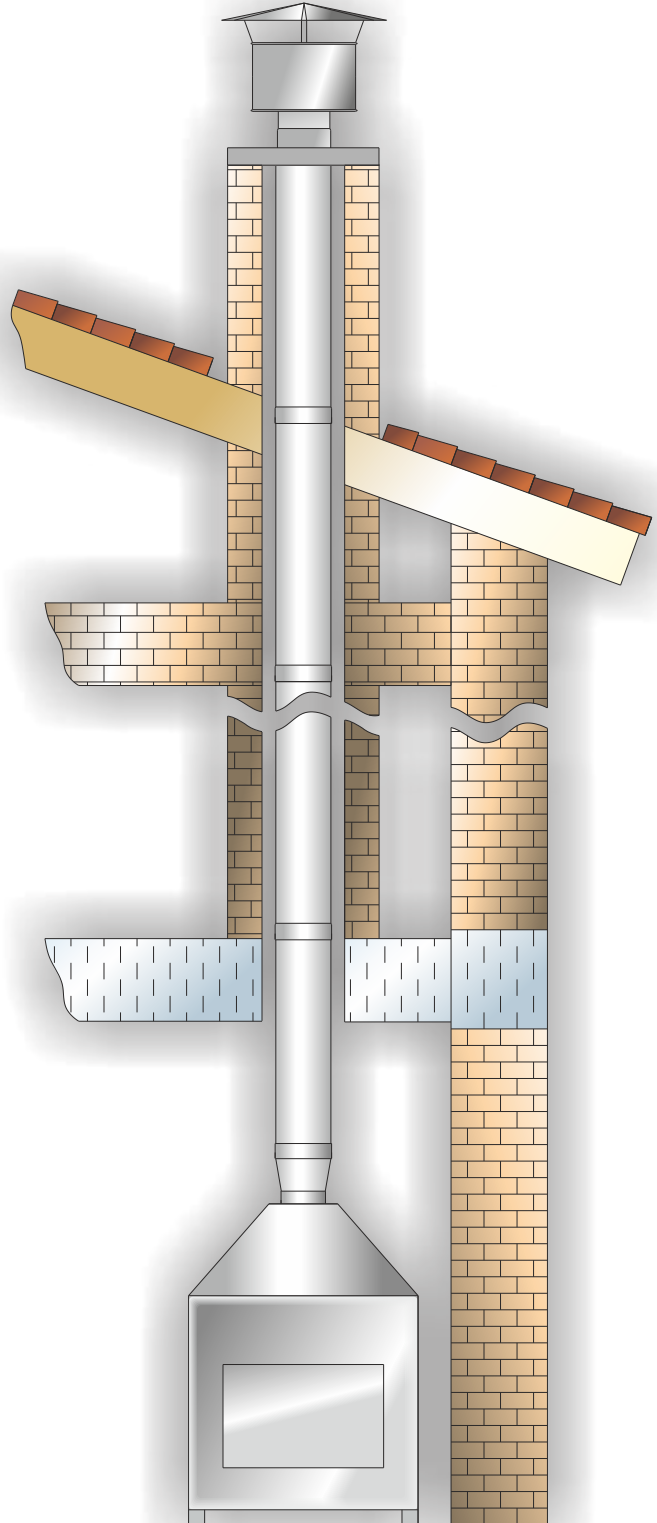

<b>Diametri / Diameters / Diamètres</b>		<b>Standard / Standard / Standard:</b> 130x180-130x270-150x250-150x300-170x230-170-270-170x370-200x300 DIAMETRI MAGGIORI A RICHIESTA / BIGGER DIAMETERS ON DEMAND / DIAMÈTRES PLUS GRANDS SUR DEMANDE	
<b>Materiale / Material / Matériau</b>		AISI 304 BA Sp. 0,6 mm	
<b>Designazione del prodotto (EN 1856-2) / Product Designation (EN 1856-2) / Désignation du produit (EN 1856-2)</b>			
T600 – N1 – D – Vm – L20060 – G Condotto fumario CFOI senza guarnizione		T600 – N1 – D – Vm – L20060 – G CFOI Flue linear without gasket	
T600 – N1 – D – Vm – L20060 – G Conduit de fumée CFOI sans joint			
<b>CAMPO DI APPLICAZIONE:</b> APPLICATION APPLICATION		EVACUAZIONE DEI FUMI CONDENSATI O SECCHI PER FUNZIONAMENTO IN N1 EVACUATION OF CONDENSED OR DRIED SMOKES FOR N1 OPERATIONS. ÉVACUATION DES CONDENSATS OU FUMÉES SÈCHES POUR UN FONCTIONNEMENT EN N1.	
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b> OPERATING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT		600° C IN PRESSIONE NEGATIVA N1 600°C IN NEGATIVE PRESSURE N1 600°C AVEC PRESSION NEGATIVE N1	
<b>COMBUSTIBILI AMMESSI</b> ALLOWED FUELS COMBUSTIBLES ADMIS		SOLIDI CON FUNZIONAMENTO A SECCO SOLID FUELS WITH DRY RUNNING COMBUSTIBLES SOLIDES AVEC UN FONCTIONNEMENT À SEC.	
<b>RESISTENZA A CARICO DEL VENTO</b> WIND LOAD RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHARGES DE VENT		LIMITE DI FISSAGGIO MAX 1 METRO DALL'ULTIMA FASCETTA A MURO O DAL SUPPORTO DISTANZA MAX TRA LE STAFFE PARI A 3 METRI. LIMITE DI FISSAGGIO MAX 1MT DALL'ULTIMA FASCETTA A MURO O DAL SUPPORTO. DISTANZA MAX TRA LE STAFFE PARI A 3 MT. MAX FIXING LIMIT IS 1MT FROM LAST WALL BRACKET OR FROM THE WALL SUPPORT. MAX DISTANCE BETWEEN THE BRACKETS IS 3MT.	
<b>RESISTENZA A COMPRESSIONE</b> COMPRESSION RESISTANCE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION		CARICO MAX 68 METRI DI ELEMENTI LINEARI MAX LOAD = 68MT OF STRAIGHT ELEMENTS CHARGE MAX = 68MT D'ÉLÉMENTS DROITS	
<b>RESISTENZA AL FLUSSO</b> FLOW RESISTANCE RÉSISTANCE AU FLUX	0,001 mm	<b>RESISTENZA TERMICA</b> THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE	N.A.
<b>TENUTA AI GAS N1</b> N1 GAS TIGHTNESS ÉTANCHÉITÉ AUX GAZ N1	2,2 10 <sup>-4</sup> m <sup>3</sup> / (s m <sup>2</sup> ) 2,4 10 <sup>-4</sup> m <sup>3</sup> / (s m <sup>2</sup> )	PRIMA DELLA PROVA DI SHOCK TERMICO DOPO LA PROVA DI SHOCK TERMICO BEFORE THERMAL SHOCK TEST AFTER THERMAL SHOCK TEST AVANT LE TEST DU SHOCK THERMIQUE APRÈS LE TEST DU SHOCK THERMIQUE	Rapporto di prova n° 231546 Test report Rapport du test
<b>SHOCK TERMICO (600 MM)</b> THERMAL SHOCK (600MM) SHOCK THERMIQUE (600MM)	87,0 C°	Temperatura max raggiunta sulle superfici combustibili adiacenti (prova T1000) Max temperature reached on the contiguous fuel surfaces (test T1000) Température max atteinte sur les surfaces combustibles adjacentes (T1000)	



L'installazione del monoparete OVALE è normalmente fatta per l'adeguamento di vecchi camini.

Tutti gli elementi che compongono il condotto, vanno bloccati con le relative fascette fornite a parte, in modo da assicurare la stabilità in caso di sollecitazioni meccaniche.

Nell'esempio di "intubamento" la canna fumaria può essere calata dall'alto verso il basso, utilizzando i collari di centraggio, per centrare il condotto rispetto al cavedio da intubare. La serie monoparete OVALE è utilizzata all'interno dei fabbricati in vani tecnici (condotto fumario).

La scelta delle dimensioni della canna fumaria è soggetta al rispetto dei rendimenti e potenzialità termiche dei generatori collegati.

Per quanto riguarda la manutenzione della canna fumaria, bisogna effettuare delle verifiche periodiche del suo stato, analisi della corretta giunzione fra gli elementi, pulizia e rimozione di eventuali residui sulla parete stessa.

La pulizia va effettuata con materiali e sistemi che non danneggino o alterino le caratteristiche dell'acciaio inossidabile.

*The oval single wall is mainly installed for old chimney relining.*

*Every element of the flue liner has to be fixed with clamps, not included, in order to ensure stability.*

*In the example of flue liner installation, the chimney flue can be let down from the top towards the bottom using centering clamps in order to centre the liner in relation to the air shaft to insert.*

*The oval single wall series can be used in technical compartments inside buildings (flue liner).*

*The dimensions choice of the flue liner depends on the efficiency and thermal power of the connected heating systems.*

*As for the chimney flue maintenance, periodic checks are required such as the analysis of a right joint system among elements, the cleaning and removal of possible remains on the wall itself.*

*For the cleaning it is necessary to use appropriate materials able not to damage or modify the stainless steel features.*

*La série simple paroi ovale est principalement utilisée pour la rénovation de vieilles cheminées.*

*Tous les éléments qui composent le conduit doivent être fixés avec des colliers de jonction, non inclus, pour garantir la stabilité.*

*Dans l'exemple d'emboîtement, le conduit de fumée peut être baissé du haut vers le bas en utilisant des colliers de centrage, pour centrer le conduit par rapport au tuyau à emboîter.*

*La série simple paroi peut être utilisée à l'intérieur des bâtiments (conduit de fumée).*


*Le choix des dimensions du conduit de cheminée est déterminé par les rendements et le pouvoir thermique des générateurs y reliés.*

*En ce qui concerne l'entretien du conduit de cheminée il faut effectuer des contrôles périodiques, l'analyse d'une correcte jonction des éléments, le nettoyage d'éventuel résidus sur la paroi même.*

*Le nettoyage nécessite de matériaux et de systèmes qui ne modifient pas les caractéristiques de l'acier inoxydable.*




Elemento lineare / Straight element / Élément droit

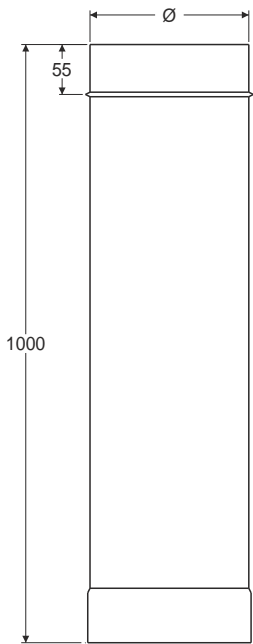


Lungh. 1000  
Length 1000  
Longueur 1000

Cod./Code/Réf.	AxB
CFOI13X18X1000	130X180
CFOI13X27X1000	130X270
CFOI15X25X1000	150X250
CFOI15X30X1000	150X300
CFOI17X23X1000	170X230
CFOI17X27X1000	170X270
CFOI17X37X1000	170X370
CFOI20X30X1000	200X300

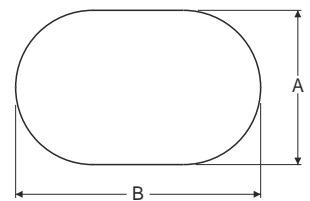


Elemento lineare / Straight element / Élément droit

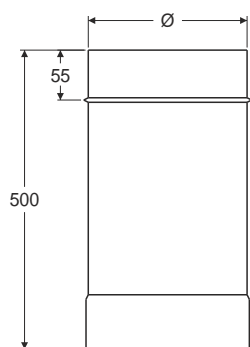


Lungh. 500  
Length 500  
Longueur 500


Cod./Code/Réf.	AxB
CFOI13X18X500	130X180
CFOI13X27X500	130X270
CFOI15X25X500	150X250
CFOI15X30X500	150X300
CFOI17X23X500	170X230
CFOI17X27X500	170X270
CFOI17X37X500	170X370
CFOI20X30X500	200X300




Curva tipo 1 / Type 1 elbow / Type de coude 1

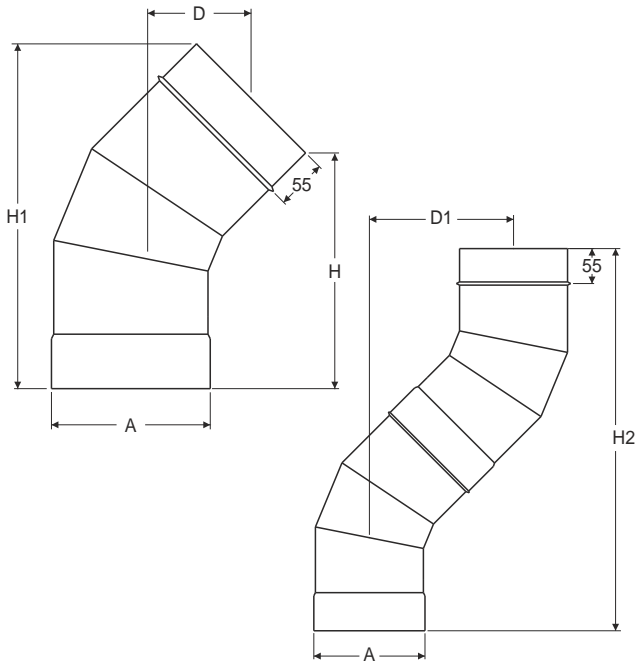


Cod./Code/Réf.	AxB	H	H1	H2	D	D1
CUROVI13X18/1	130X180	247	339	547	121	204
CUROVI13X27/1	130X270	247	339	547	121	204
CUROVI15X25/1	150X250	247	353	560	124	208
CUROVI15X30/1	150X300	247	353	560	124	208
CUROVI17X23/1	170X230	247	367	576	127	216
CUROVI17X27/1	170X270	247	367	576	127	216
CUROVI17X37/1	170X370	247	367	576	127	216
CUROVI20X30/1	200X300	247	389	597	132	224

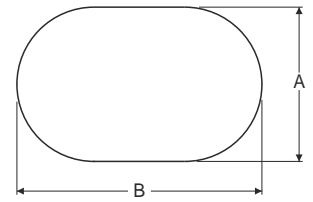


Curva tipo 2 / Type 2 elbow / Type de coude 2

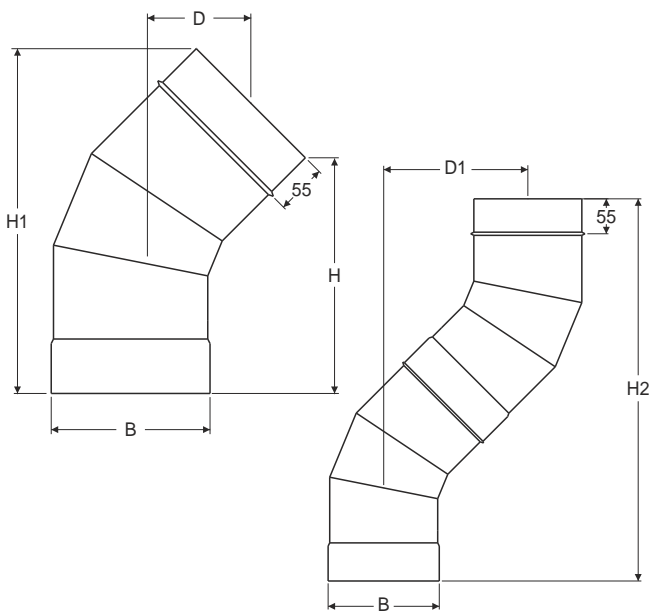


Cod./Code/Réf.	AxB	H	H1	H2	D	D1
CUROVI13X18/2	130X180	247	374	583	129	219
CUROVI13X27/2	130X270	247	438	646	142	245
CUROVI15X25/2	150X250	247	424	632	139	239
CUROVI15X30/2	150X300	247	459	667	146	254
CUROVI17X23/2	170X230	247	410	618	136	247
CUROVI17X27/2	170X270	247	438	646	142	245
CUROVI17X37/2	170X370	247	509	717	157	274
CUROVI20X30/2	200X300	247	459	667	146	254

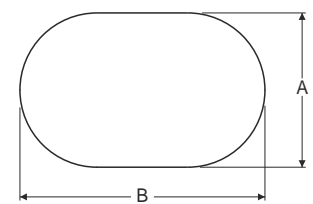

## Adattatore ovale-tondo / Round Adaptor / Adaptateur rond

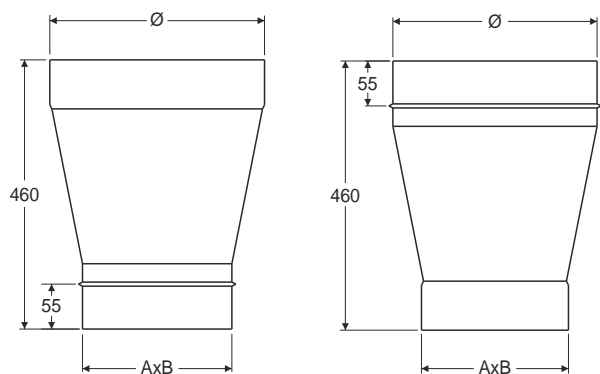

Cod. femmina Code female Réf. femelle	Cod. maschio Code male Réf. mâle	AxB	Ø
ADATI13X18A160M/F	ADATI13X18A160F/M	130X180	160
ADATI13X27A200M/F	ADATI13X27A200F/M	130X270	200
ADATI15X25A200M/F	ADATI15X25A200F/M	150X250	200
ADATI15X30A250M/F	ADATI15X30A250F/M	150X300	250
ADATI17X23A200M/F	ADATI17X23A200F/M	170X230	200
ADATI17X27A250M/F	ADATI17X27A250F/M	170X270	250
ADATI17X37A300M/F	ADATI17X37A300F/M	170X370	300
ADATI20X30A250M/F	ADATI20X30A250F/M	200X300	250




Permette di passare da elementi con sezione ovale a quelli con sezione circolare o viceversa.




*It allows to link a oval section element to a round-shaped section and vice versa*

*Il permet de lier une section ovale à une section circulaire et vice versa*

## Raccogli condensa / Condensate collector / Bouchon de condensation

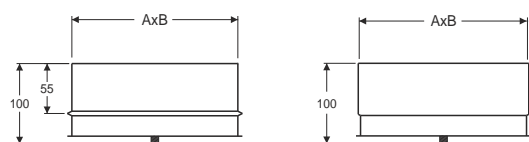

Cod. femmina Code female Réf. femelle	Cod. maschio Code male Réf. mâle	AxB
MPCON130X180F	MPCON130X180M	130X180
MPCON130X270F	MPCON130X270M	130X270
MPCON150X250F	MPCON150X250M	150X250
MPCON150X300F	MPCON150X300M	150X300
MPCON170X230F	MPCON170X230M	170X230
MPCON170X270F	MPCON170X270M	170X270
MPCON170X370F	MPCON170X370M	170X370
MPCON200X300F	MPCON200X300M	200X300

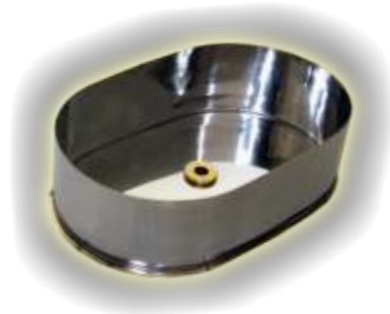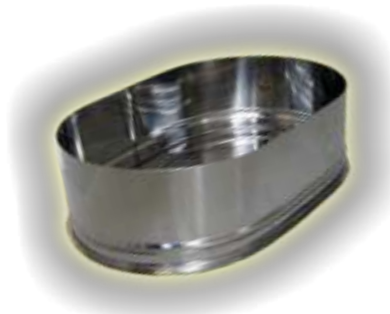


Questo elemento viene utilizzato per la raccolta e lo scarico condensa.


*This element is used to collect and evacuate the condensate*

*Cet élément est utilisé pour le recueil et l'évacuation des condensats*






### Incrocio a T90° / 90° TEE / TE à 90°

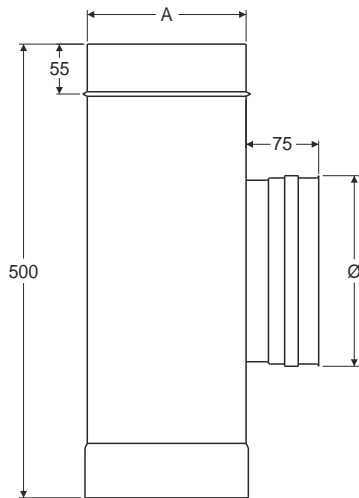

Cod./Code/Réf.	AxB	Ø
TI/9013X18A160F	130X180	160
TI/9013X27A200F	130X270	200
TI/9015X25A200F	150X250	200
TI/9015X30A250F	150X300	250
TI/9017X23A200F	170X230	200
TI/9017X27A250F	170X270	250
TI/9017X37A300F	170X370	300
TI/9020X30A250F	200X300	250

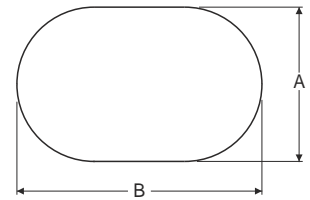


Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con attacco a 90°.


Connecting element between flue liner and connecting flue pipe at 90° connection.

Élément de connexion entre le conduit et le canal de fumée avec connexion à 90°.

### Incrocio a T135° / 135° TEE / TE à 135°

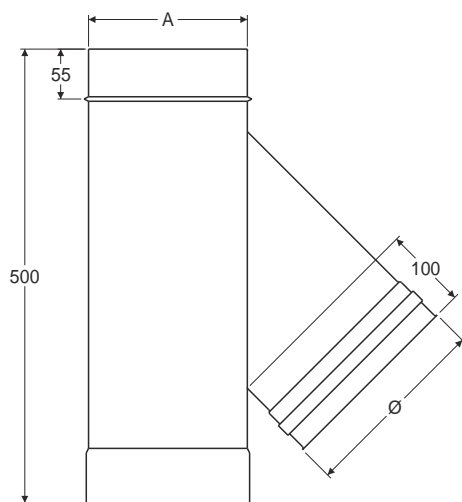

Cod./Code/Réf.	AxB	Ø
TI/13513X18A160F	130x180	160
TI/13513X27A200F	130X270	200
TI/13515X25A200F	150X250	200
TI/13515X30A250F	150X300	250
TI/13517X23A200F	170X230	200
TI/13517X27A250F	170X250	250
TI/13517X37A300F	170X370	300
TI/13520X30A250F	200X300	250

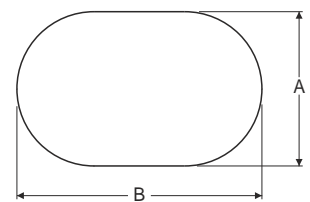


Elemento di connessione tra condotto fumario e canale da fumo con attacco a 45°.

Connecting element between flue liner and connecting flue pipe at 45° connection.

Élément de connexion entre le conduit et le canal de fumée avec connexion à 45°.


Comignolo cinese / Chinese cap / Chapeau chinois

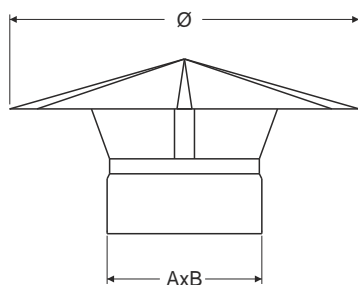

Cod. femmina Code female Réf. femelle	Cod. maschio Code male Réf. mâle	AxB	Ø
MPCIN130X180F	MPCIN130X180M	130X180	385
MPCIN130X270F	MPCIN130X270M	130X270	435
MPCIN150X250F	MPCIN150X250M	150X250	435
MPCIN150X300F	MPCIN150X300M	150X300	485
MPCIN170X230F	MPCIN170X230M	170X230	435
MPCIN170X270F	MPCIN170X270M	170X270	485
MPCIN170X370F	MPCIN170X370M	170X370	580
MPCIN200X300F	MPCIN200X300M	200X300	485




Comignolo antivento / Windproof cap / Chapeau anti-vent


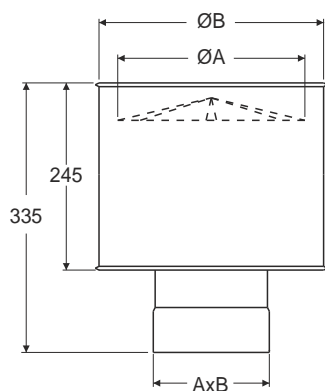


Cod. femmina Code female Réf. femelle	Cod. maschio Code male Réf. mâle	AxB	ØA	ØB
MPAV130X180F	MPAV130X180M	130X180	250	310
MPAV130X270F	MPAV130X270M	130X270	350	390
MPAV150X250F	MPAV150X250M	150X250	320	370
MPAV150X300F	MPAV150X300M	150X300	370	420
MPAV170X230F	MPAV170X230M	170X230	300	360
MPAV170X270F	MPAV170X270M	170X270	350	390
MPAV170X370F	MPAV170X370M	170X370	430	480
MPAV200X300F	MPAV200X300M	200X300	380	420







## Comignolo antipioggia / Waterproof cap / Chapeau anti-pluie

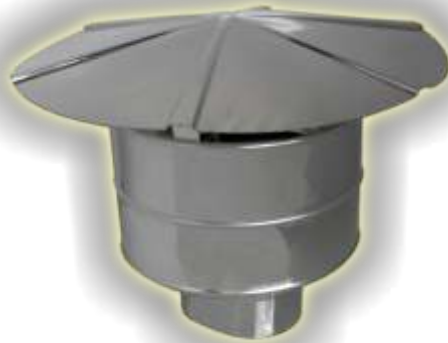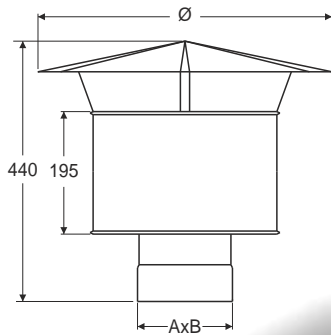

Cod. femmina Code female Réf. femelle	Cod. maschio Code male Réf. mâle	AxB	Ø
MPAP130X180F	MPAP130X180M	130X180	485
MPAP130X270F	MPAP130X270M	130X270	580
MPAP150X250F	MPAP150X250M	150X250	580
MPAP150X300F	MPAP150X300M	150X300	630
MPAP170X230F	MPAP170X230M	170X230	580
MPAP170X270F	MPAP170X270M	170X270	580
MPAP170X370F	MPAP170X370M	170X370	580
MPAP200X300F	MPAP200X300M	200X300	630

## Staffa di fissaggio a parete / Wall bracket / Collier de fixation murale

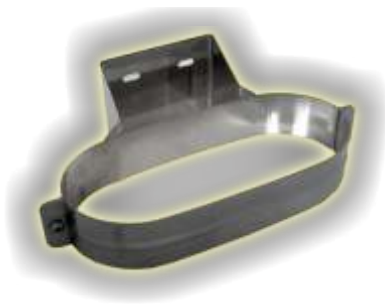

Cod./Code/Réf.	Ø
STAFI130X180	130X180
STAFI130X270	130X270
STAFI150X250	150X250
STAFI150X300	150X300
STAFI170X230	170X230
STAFI170X270	170X270
STAFI170X370	170X370
STAFI200X300	200X300

Elemento per il fissaggio del condotto fumario.


Elemento non portante, con sola funzione di controventatura.

Element used for fixing the flue liner.  
It is not a load-bearing element.

Élément utilisé pour fixer le conduit de fumée.

Il n'est pas un élément portant.

## Fascetta / Clamp / Collier de jonction



Cod./Code/Réf.	Ø
MPFASC130X180	130X180
MPFASC130X270	130X270
MPFASC150X250	150X250
MPFASC150X300	150X300
MPFASC170X230	170X230
MPFASC170X270	170X270
MPFASC170X370	170X370
MPFASC200X300	200X300

Accessorio che permette il serraggio della giunzione fra due elementi.

Indispensabile per l'intubamento del condotto fumario dalla sommità del fabbricato.

Accessory allowing the junction clamping between two elements.

It is essential for the installation of the flue liner.

Accessoire qui permet le serrage de la jonction entre deux éléments.

Il est nécessaire pour l'emboîtement du conduit de fumée.